


24.01.2023 КНМ № 71230061000204814672

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

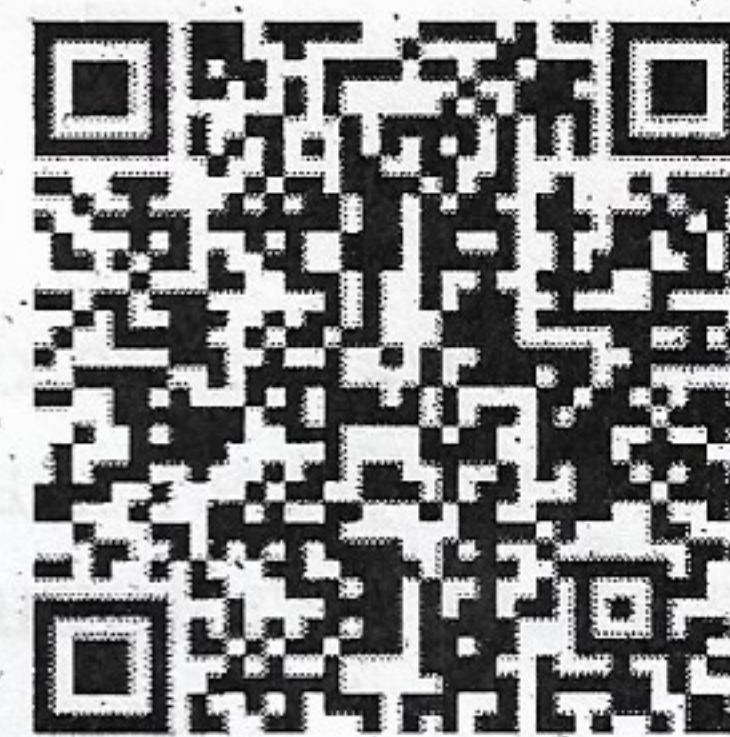

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301367, Тульская область, г. Алексин ул. Болотова, д. 18А

тел.: (48753)6-97-95, e-mail: gpnaleksin@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад комбинированного вида №19»

в лице заведующего Чечулиной Ирины Геннадьевны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по Алексинскому и Заокскому районам Тульской области по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Симонова Александра Николаевича

№ 3 от «24» января 2023 года

в период с «31» января 2023г. по «31» января 2023 г.

Инспектором ОНД и ПР по Алексинскому и Заокскому районам ОНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, старшим лейтенантом внутренней службы Полторацким Андреем Игоревичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19» Чечулина Ирина Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система автоматической противопожарной защиты не приведена в соответствие с действующими техническими требованиями СП 5.13130.2009 п. 14.3 (не менее трех пожарных извещателей в защищаемом помещении) ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 54, СП 5.13130.2009 п. 14.3, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 4, ст. 83	до 31 января 2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19»
Чечулина Ирина Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Инспектор ОНД и ПР по Алексинскому и Заокскому районам
ОНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, старший лейтенант внутренней службы Полторацкий Андрей Игоревич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

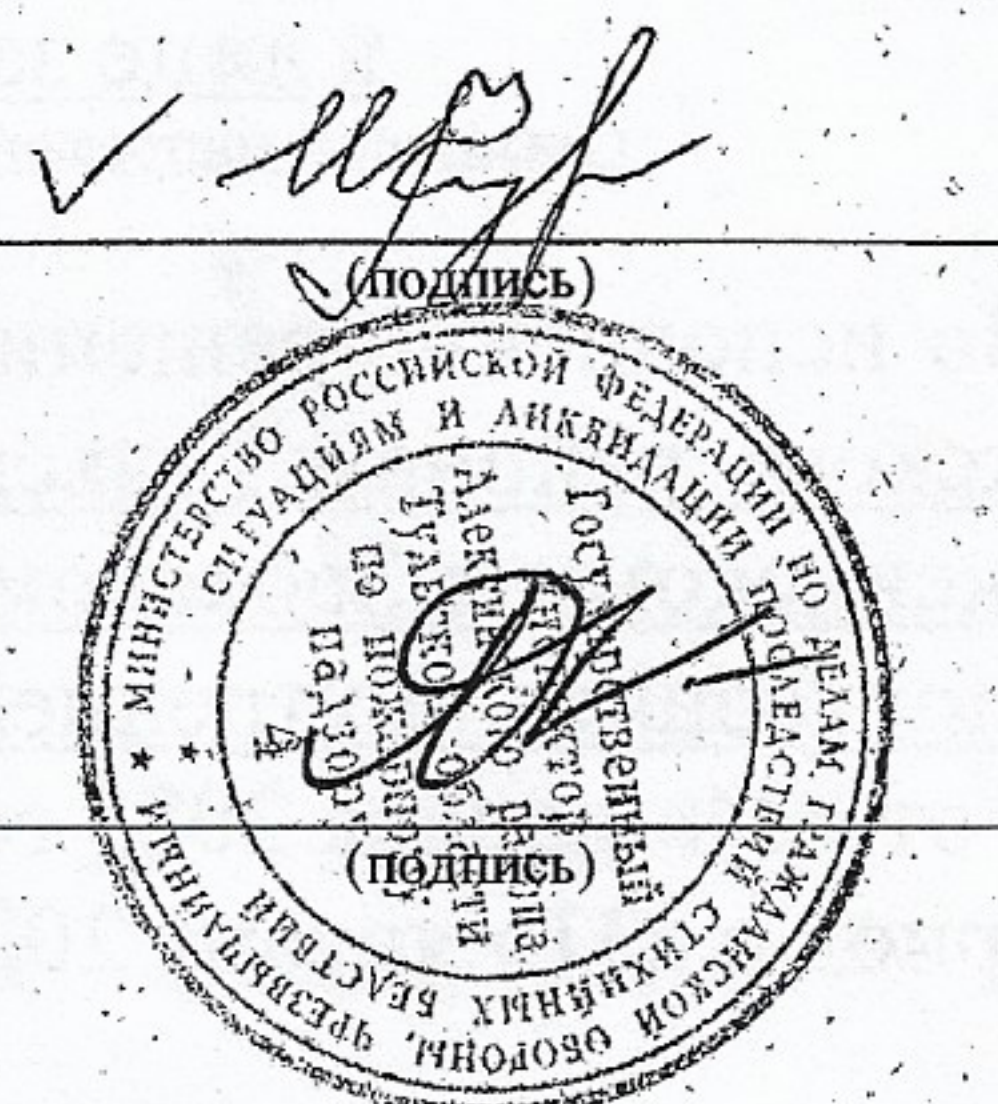



МЧС РОССИИ

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
г. Алексин, ул. Болотова д. 18-А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 по делу об административном правонарушении

« 28 » декабря 2023 г. 09:30

г. Алексин, ул. Болотова д. 18«А»
(место рассмотрения дела)

Я, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа)
Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области,

старший лейтенант внутренней службы, Скворцов Никита Валерьевич
в соответствии со статьями 25.11, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев постановление заместителя Алексинского межрайонного прокурора Тульской области,
юриста 3 класса, Петраковского А.Б. о возбуждении дела об административном правонарушении от 27.12.2023 года
(входящий № В-145-7307-4-12 от 28.12.2023 г.), с участием заместителя Алексинского межрайонного прокурора
Тульской области, юриста 3 класса, Петраковского А.Б. установил, что (должностное лицо)

Фамилия Касьян

Имя Жанна Отчество Владимировна

Дата и место рождения: 17.03.1971 г.р. п. Заокский

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: г. Алексин, ул. Армейская, дом 10А, кв. 37

Фактически проживающий(ая): г. Алексин, ул. Армейская, дом 10А, кв. 37

Документ, удостоверяющий личность: паспорт: 7015 642763, выдан 31.03.2016 отделом УФМС России по Тульской области в г. Алексине

Семейное положение:

Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась

Работающий(ая)/служащий(ая): заместитель заведующей по административной работе МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №19"

(наименование и адрес организации, телефон)

« 31 » октября 2023 г. в 10 час. 00 мин.

(дата, время совершения административного правонарушения)

в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №19"

по адресу: г. Алексин, ул. Вересаева, дом 3

(место совершения административного правонарушения)

не обеспечил (а) (нарушил) выполнение требований пожарной безопасности установленные

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации п. 54

П.6 ГОСТ 31565-2012 "кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"

П.14.3 СП 5.13130.2009

а именно – система автоматической противопожарной защиты не приведена в соответствие с
действующими техническими требованиями (менее трех пожарных извещателей в защищённом
помещении).

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи(ей) 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1 29.9; ч.1, 3, 5; 29.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание
(указываются смягчающие или
ч.1 п.1 ст. 4.2. КоАП РФ раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
ст. 4.3 КоАП обстоятельств отягчающих административную ответственность не установлено
отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать заместителя заведующей по административной работе МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №19"

Касьян Жанну Владимировну виновным(ой) в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

(мотивированное решение по делу)

и привлечь к административной ответственности в виде предупреждения

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление

Скворцов Н.В.

Копию постановления получил(а)

Касьян Ж.В. « 28 » декабря 2023 г.

Дата вступления в законную силу

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

Постановление № _____ от « » _____ 20__ г. исполнено: « » _____ 20__ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » _____ 20__ г.

Исх. № _____